

De: ORES <noreply@ores.be>
Envoyé: vendredi 21 avril 2023 12:17
À: Administration | Avocat Soldai
Objet: Déclaration de borne électrique



FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE BORNE ÉLECTRIQUE

Cher client,

Nous vous confirmons que votre déclaration de borne électrique a bien été transmise à nos services.

Votre référence web :

2023049Q940RSV

Voici un résumé de votre demande.

Code ean

541449020712853759

Adresse de consommation

ROUTE DES MARNIERES - 83
1380 - OHAIN

Informations de contact

Coordonnées du demandeur

Madame Soldai Aurélie

Avocat

Adresse e-mail : *admin@soldai.law*

Numéro de téléphone : +32 473737937

N° de TVA BE0847438421

Coordonnées de la société :

Aurélie SOLDAI S.P.R.L.

rue Ernest Laurent 268


1420 - Braine-l'Alleud

BE

Adresse de contact

De: Resa <avotreservice@resa.be>
Envoyé: vendredi 27 janvier 2023 11:37
À: Administration | Avocat Soldai
Objet: RESA - Formulaire de déclaration de mise en service ou hors service d'une borne de recharge - Confirmation

[Voir la version en ligne](#)

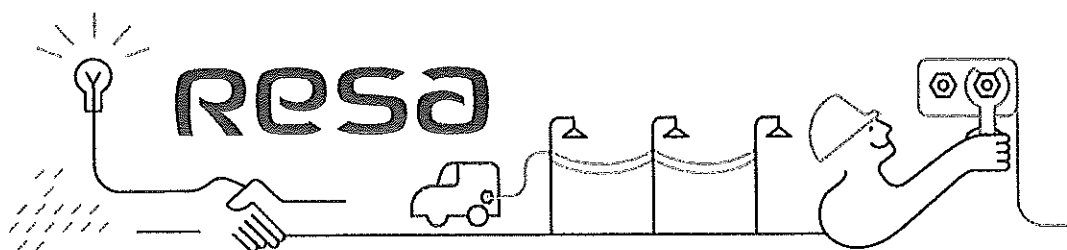

Nous avons bien reçu votre déclaration

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour votre déclaration.

Type de déclaration

La mise en service d'une borne de recharge d'une borne de recharge

Informations personnelles concernant le titulaire de la borne

Statut : Personne morale

Prénom: Aurélie

Nom: Soldai

E-mail: admin@soldai.law

Numéro de téléphone: 23520554

Fichier joint : Non



Vous avez une question ?
Contactez-nous par téléphone au **04/ 220 12 11**
(du lundi au samedi, de 8h à 21h)
ou à l'adresse email mobilite.elec@resa.be

Cet e-mail a été envoyé à admin@soldai.law

Vous avez reçu cet email dans le cadre de votre déclaration d'installation ou de désinstallation d'une borne de recharge via le formulaire en ligne.

[Se désinscrire](#)

Consultez notre [politique de confidentialité](#).

Tous droits réservés © RESA



PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation non domestique
Installations électriques à basse tension et à très basse tension
(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie

Page 1 sur 10

Rapport n°: ISA 20210811 - 01

Date d'émission : 11/08/2021

Apave Belgium a.s.b.l.

Entreprise 0871.547.374
Chaussée de Namur, 61
1400 Nivelles
Tél : +32(0)67/79.44.80
Fax : +32(0)67/79.44.84
E-mail : apave.be@apave.com
Apave Belgium a.s.b.l. est accrédité par BELAC
sous le numéro de certificat 305-INSP

DONNEUR D'ORDRE :

(société)
Zeborne
23 Rue du Commerce
1400 Nivelles
Belgique
010848244
BE 830 720 272
Envoyé à Admin-be@zeborne.com
À envoyer à

Assurance qualité Apave:

Agent-visiteur: Salmanli Ilhan

N° mission : 83898 - M1

Procédure interne utilisée: BEL 10.01

Date(s) de visite : 11/08/2021

Conclusion du contrôle :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 11/08/2026

L'agent-visiteur, pp du dirigeant technique

Le donneur d'ordre, pour accord

Ilhan Salmanli

Rapport n°: ISA 20210811 - 01

Date d'émission : 11/08/2021

Nombre de circuits, y compris réserve :	1
Type de schéma de mise à la terre :	TT
Nombre de tableaux :	1
Valeur nominale de la protection de branchement :	40 A
Type de coupure générale :	voir observations
Dispositif(s) à courant différentiel installés :	
I_n	I_n Type Circuits
40 A	300 mA A R - S
40 A	30 mA A S
Description de l'installation électrique :	Réf. des schémas et plans:
Description de ou des l'installation (s) photovoltaïque(s)	sans objet nb. Panneaux : P Wc panneaux : nb. Onduleurs : type et n° série onduleurs : Pc cumulée onduleurs : n° série compt. Verts : index compteurs verts : marquage MID :
Schémas et plans de l'installation :	
Document des influences externes :	voir annexe
Document des installations de sécurité :	néant
Document des installations critiques :	néant
Autres documents :	

Résultats du contrôle :

Mesure de la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre :	19 Ohm
Mesure de la valeur du niveau d'isolement général :	245 MOhm
Essai des dispositifs à courant différentiel, par action sur le bouton test	OK
Essai des dispositifs à courant différentiel, par création d'une boucle de défaut	OK
Essai de continuité des conducteurs de protection :	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection a courant différentiel résiduel installes et la valeur de la resistance de dispersion de la prise de terre	OK


INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécialisés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- L'inspecteur est autorisé à signer ce rapport en l'absence du dirigeant technique et est conscient qu'il engage la responsabilité de l'organisme Apave Belgique
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :


- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

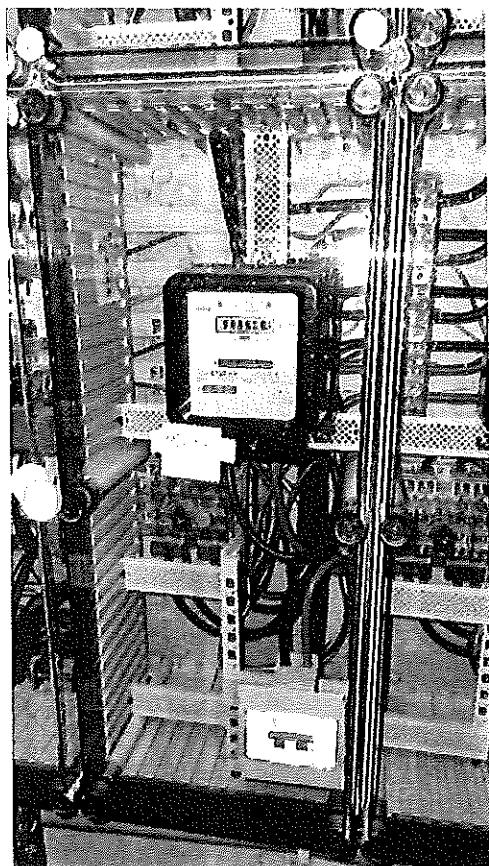

[c67360f652256pu473677_20210811103710_14b69b77-1e67-4a8e-9018-282e1ac20632.jpg](#)

	PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation non domestique <i>Installations électriques à basse tension et à très basse tension</i> (Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie	Page 9 sur 10
Rapport n°: ISA 20210811 - 01	Date d'émission : 11/08/2021	

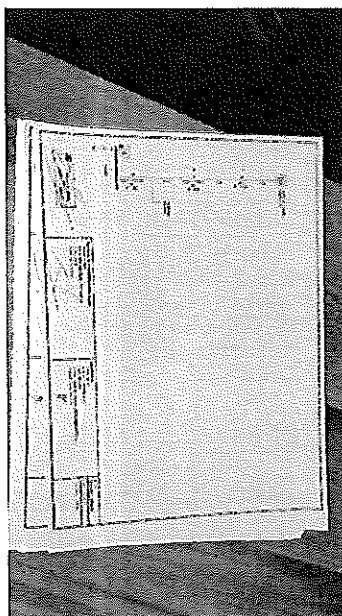

c67360f652256pu473677 20210811103710 e0834a0d-b974-4497-b3ec-6f5b269b6a56.jpg

Valérie Lunney

De: Valérie Lunney
Envoyé: vendredi 14 janvier 2022 15:24
À: a.soldai@avocat.be; David De Backer
Objet: EVBox Borne Marnières

Importance: Haute

Coucou,

Ce petit mail afin de ressembler les informations au cas où 😊

Site internet de gestion : <https://evbox.everon.io/stations>

a.soldai@avocat.be
Marnières2022

Identification de la borne : EVB-P20473069
Code de Sécurité 768738824

Gare	Statut	Référence	Nom du compte	Emplacen
 EVB-P20473069	 Disponib le		Aurélié Soldai SRL	Route des

Carte et Badge :

ID du contrat ▲	Référence ▼	Type ▼
NL-EVB-C00434029-5	Carte	RFID (EN AN
NL-EVB-C00449822-4	Insigne	RFID (EN AN

Numéro à contacter en cas de problème 033034404.

Bàv,

Val



Valérie Lunney
Assistante de direction freelance, AdminFin
Gsm : 0476 95 37 80

 valerie@adminfin.be

 adminfin.be

 [@lunneyvalerie](https://twitter.com/lunneyvalerie)

 [facebook](https://facebook.com/lunneyvalerie)

rue Noires Terres 27, 7190 Ecaussinnes
Suivez-nous et vous serez suivi...

Borne VE Extérieur
Bridée à 16A



5G6

3P - C 32A

S

3kA

Type A - Δ30mA

R

Installation
existante


5G10

Type A - Δ300mA
3kA
4P - 40A

kWh

2X230V

Adresse de l'installation électrique
Soldai Aurèle
Route des Marnières 83 Boîte 5
1380 Lasne
GSM: 0473737937




p. 1/2
Schéma unifilaire

Date: 21-06-21

2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
ZeBorne srl
Rue du Commerce 23
1400 Nivelles
e-mail: maxime.vandermeersch@onefield.io
TVA BE 0830.720.272

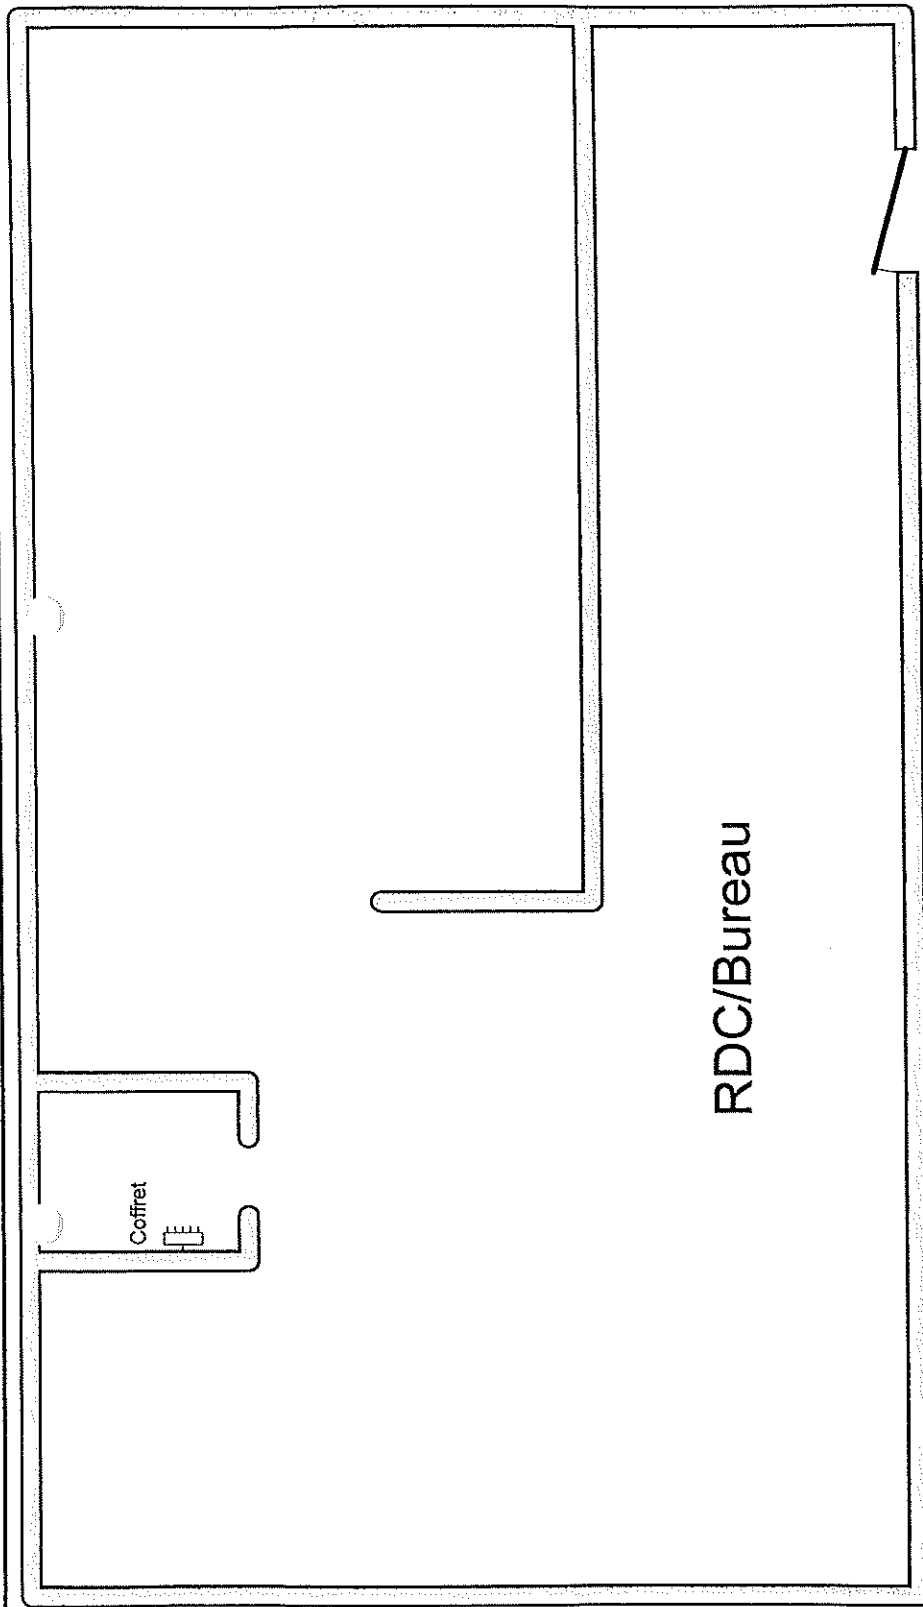


RDC/Bureau


Borne VE

Haie

Parking 2

Parking 1

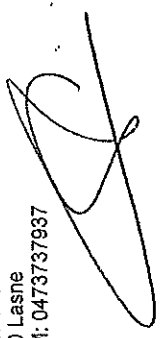Adresse de l'installation électrique Soldai Aurélie Route des Marnières 83 Boîte 5 1380 Lasne GSM: 0473737937		Installateur ZeBorne srl Rue du Commerce 23 1400 Nivelles e-mail: maxime.vandermeersch@onefield.io TVA BE 0830.720.272	



Borne VE Extérieur
Bridée à 16A



5G6

3P - C 32A
3kA

5

Type A - Δ30mA
3kA

2

5G10

Installation
existante

4P - 40A

Type A - Δ300mA
3kA

4P - 40A

2X230V

Adresse de l'installation électrique

Soldai Aurélie
Route des Marnières 83 Boîte 5
1380 Lasne
GSM: 0473737937


Installateur

ZeBorne srl
Rue du Commerce 23
1400 Nivelles
e-mail: maxime.vandermeersch@onefield.io
TVA BE 0830.720.272

p. 1/2
Schéma unifilaire

Date: 21-06-21

2 x 230V ~ 50Hz

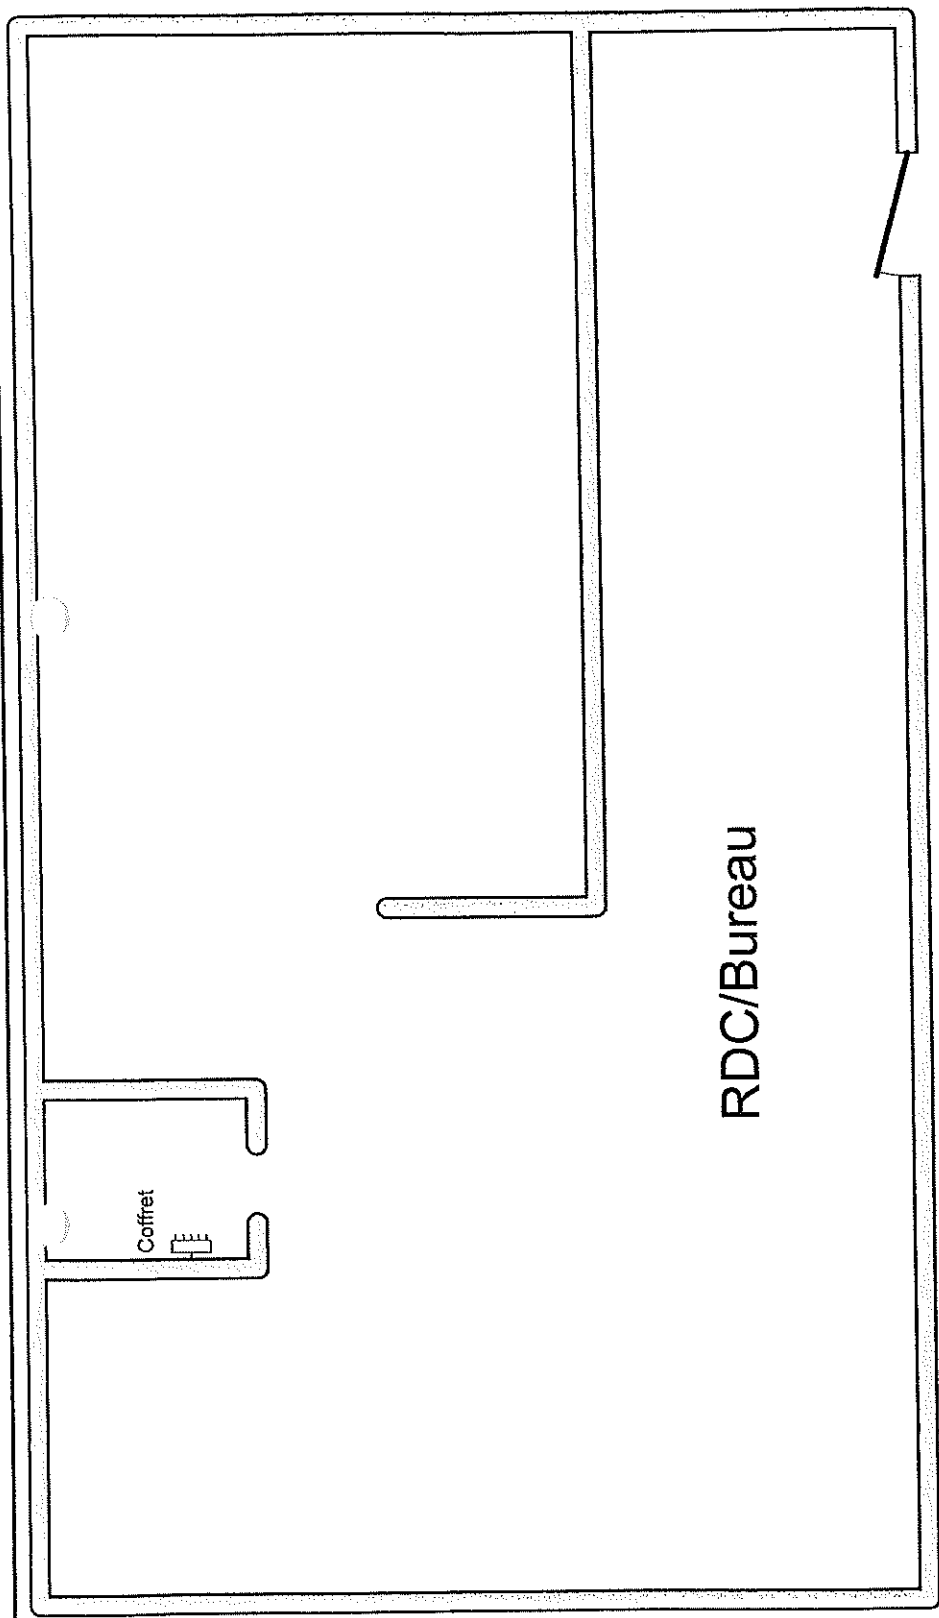

RDC/Bureau

Borne VE

Haie

Parking 2

Parking 1

Adresse de l'installation électrique
Soldai Aurélie
Route des Marnières 83 Boîte 5
1380 Lasne
GSM: 0473737937

Installateur
ZeBorne srl
Rue du Commerce 23
1400 Nivelles
e-mail: maxime.vandermeersch@onefield.io
TVA BE 0830.720.272

p. 2/2
Schéma de position
Date: 21-06-21
2 x 230V ~ 50Hz

Borne VE Extérieur
Bridée à 16A



5G6

3P - C 32A
3kA

S

5G6

Type A - Δ300mA
3kA

R

Installation
existante

5G10

Type A - Δ300mA
3kA

4P - 40A

kWh

2X230V

Adresse de l'installation électrique

Soldai Aurélie
Route des Marnières 83 Boîte 5
1380 Lasne
GSM: 0473737937


Installateur

ZeBorne srl
Rue du Commerce 23
1400 Nivelles
e-mail: maxime.vandermeersch@onefield.io
TVA BE 0830.720.272

p. 1/2
Schéma unifilaire

Date: 21-06-21

2 x 230V ~ 50Hz

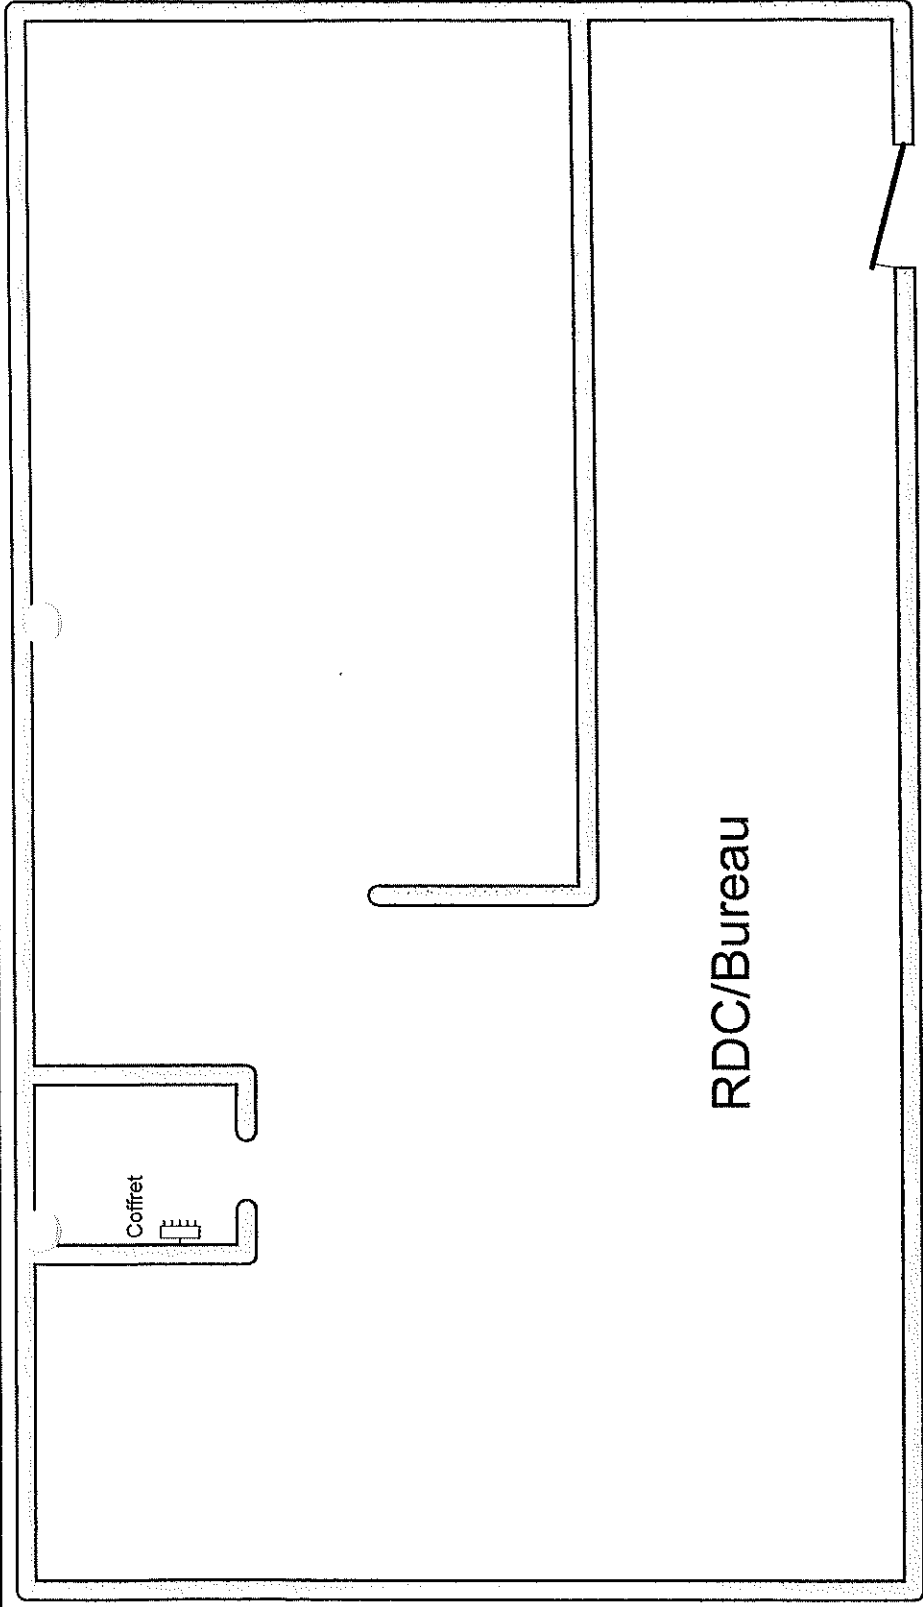

RDC/Bureau

Borne VE

Haie

Parking 2

Parking 1

Adresse de l'installation électrique
Soldat Aurélie
Route des Marnières 83 Boite 5
1380 Lasne
GSM: 0473737937

Installateur
ZeBome srl
Rue du Commerce 23
1400 Nivelles
e-mail: maxime.vandermeersch@onefield.io
TVA BE 0830.720.272

p. 2/2

Schéma de position

Date: 21-06-21

2 x 230V ~ 50Hz



LISTE DE CONTROLE : FIN DE PRESTATIONS

Ce jour vous sont remis les documents et informations suivantes :

Copie du devis signé

Rapport d'audit technique

Facture d'acompte et/ou facture finale

☒ Manuels et documentations des équipements

Fiches techniques des équipements

Accessoires des équipements

☒ Plan électrique et schéma de position de l'installation (ce plan devra être mis à disposition du certificateur électrique lors de sa visite)

➔ Valeur de la terre mesurée au jour de l'installation : Ω *voir rapport Romain*

Les informations suivantes vous ont été données :

☒ Utilisation de ma borne de recharge

☒ Cout et utilisation des fonctions de supervision (si applicable)

Cout et utilisation des prestations de maintenance (si applicable)

Je, soussigné, confirme la bonne réception des éléments ci-dessus.

Le *21/06/11*

Fait à *Lasne*

Nom *Soldan*

Prénom *Aurélien*

Signature

S.R.L ZE borne

Rue du Commerce 23 – 1400 Nivelles

Tél : + 32 10 84 82 30

TVA BE 0830.720.272

Valérie Lunney

De: Valérie Lunney
Envoyé: vendredi 14 janvier 2022 15:24
À: a.soldai@avocat.be; David De Backer
Objet: EVBox Borne Marnières

Importance: Haute

Coucou,

Ce petit mail afin de ressembler les informations au cas où 😊

Site internet de gestion : <https://evbox.everon.io/stations>

a.soldai@avocat.be
Marnières2022

Identification de la borne : EVB-P20473069
Code de Sécurité 768738824

Gare	Statut	Référence	Nom du compte	Emplacement
 EVB-P20473069	 Disponible		Aurélié Soldai SRL	Route des Marnières 83, 1380 Lasne, Belgium

Carte et Badge :